

CERTUSS Universal TC


prostorové nároky instalace vč. obslužných prostor

CERTUSS	Universal TC			
velikost / pozice *	500 - 600	700 - 850	1000 - 1300	1500 - 2000
A	3 520	3 720	4 160	4 500
B	4 030	4 335	4 520	4 800
C	2 720	2 920	3 360	3 500
D	800	800	800	800
E	650	650	650	650
F	870	1 070	1 210	1 350
G	1 200	1 200	1 500	1 500
H	1 500	1 500	1 500	1 500
J	1 630	1 835	2 020	2 300
K	250	300	350	500
L	1 400	1 400	1 400	1 400
M	2 700	3 000	3 200	3 400
N	900	1 000	1 000	1 000
V	2 000	2 500	2 500	300
Z	min. 2 000	min. 2 500	min. 2 500	min. 2 500

* veškeré rozměry v „mm“



možný příklad uspořádání strojovny

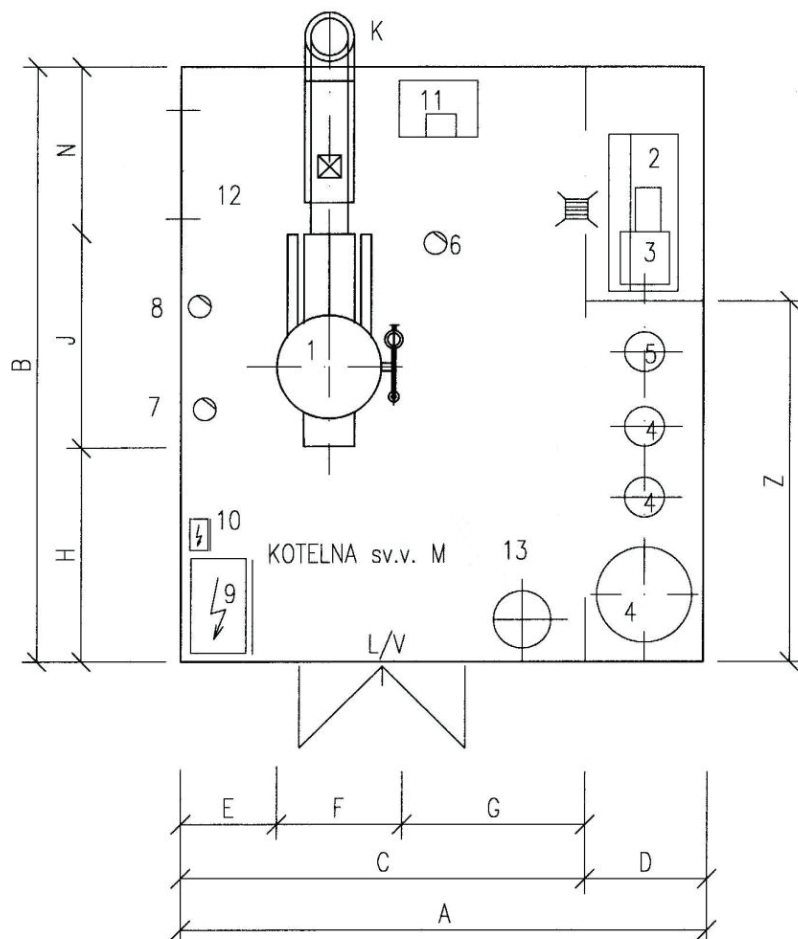

legenda k obrázku

pol.	popis
1	kotel CERTUSS
2	napájecí nádrž
3	napájecí čerpadlo
4	úpravna vody
5	korekční dávkování
6	indikátor úniku plynu
7	indikátor teploty kotelný
8	indikátor zaplavení kotelný
9	rozdávěč elektro
10	rozdávěč automatiky
11	vychlazovací nádrž
12	přívod vzduchu
13	odvod vzduchu