

CERTUSS Junior TC


prostorové nároky instalace vč. obslužných prostor

CERTUSS	Junior TC		
velikost / pozice*	80 - 120	150 - 200	250 - 400
A	3300	3375	3455
B	3510	3775	3910
C	2500	2575	2655
D	800	800	800
E	650	650	650
F	650	725	805
G	1200	1200	1200
H	1500	1500	1500
J	1210	1375	1510
K	180	200	250
L	900	900	1200
M	2500	2500	2700
N	800	900	900
V	2000	2000	2000
Z	min. 2000	min. 2000	min. 2000

* veškeré rozměry v „mm“



možný příklad uspořádání strojovny

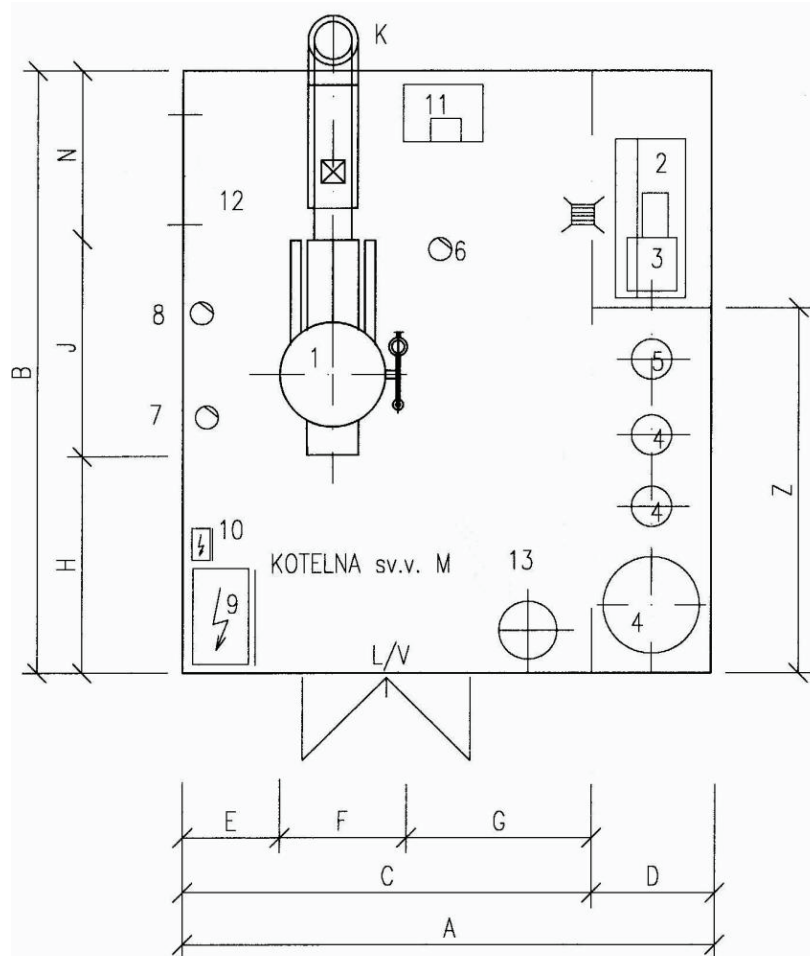

legenda k obrázku

pol.	popis
1	kotel CERTUSS
2	napájecí nádrž
3	napájecí čerpadlo
4	úpravna vody
5	korekční dávkování
6	indikátor úniku plynu
7	indikátor teploty kotelny
8	indikátor zaplavení kotelny
9	rozsaděč elektro
10	rozsaděč automatiky
11	vychlazovací nádrž
12	přívod vzduchu
13	odvod vzduchu