

CERTUSS Universal TC


elektroinstalace

Základní přehled

A	Vyvíječe jsou dodávány s kompletně vybavenou automatikou a vnitřní elektroinstalací v integrovaném elektrickém rozvaděči. Součástí je i dotykový displej pro ovládání.
B	Elektroinstalace kotleny se omezuje pouze na propojení jednotlivých komponentů dodávky
C	Hlavní přívod a odvody z parního vyvíječe lze provést zhotovením průchodek v plášti na obou stranách parního vyvíječe při pohledu zepředu ca. 10 cm nad zemí (pod úrovní vývodek elektrického rozvaděče).
D	Vyvíječ musí být zapojen tak, aby při přerušení nuceného větrání kotleny nebo při signalizaci hlásiče úniku plynu byl odpojen.
E	Z rozvaděče parního vyvíječe není zapojeno elektronické hlídání hladiny vody v napájecí nádrži, které je vypínáno současně s hlavním vypínačem kotle v rozvaděči kotleny.
F	Napájení chemické úpravy vody musí být pod napětím celých 24 hodin. CHUV se může vypnout jen při havarijním vypnutí kotleny.
G	Strojovna musí být vybavena bezpečnostním vypínačem.



Možnosti elektrického napájení ze sítě

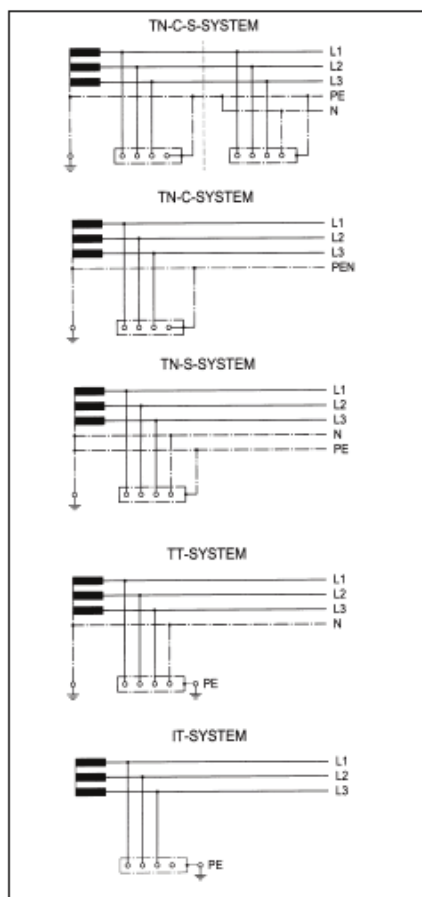

Elektro skříň vyvíječe

Dimenze a členění elektro kabeláže

	Universal TC	500 - 600	700 - 2000
1	hlavní přívod	CYKY 5x2,5	CYKY 5x4,5
2	cirkulační čerpadlo	CYKY 3x1,5	CYKY 3x1,5
3	hlídání hladiny v napájecí nádrži		
	termický ohřev	CYKY 3x1,5	CYKY 3x1,5
	dochlazování u vychlazovací nádrže		

*) dle vybavy vyvíječe mohou být připojovací hodnoty odlišné